




建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S1-1
現室名称	給湯室



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-1. 煉瓦部	一部モザイクタイル貼（シンクまわり）	II	基準 3
	1-7. その他	長尺塩ビシート	III	基準 5
2. 壁面	2-1. 煉瓦部	腰壁：釉薬タイル貼	II	基準 3
	2-3. 左官部	プラスター塗	II	基準 3
		一部モルタル仕上（シンク下）	II	基準 4
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗（廻縁とも）*	II	基準 3
	3-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装	III	基準 5
4. 建具	4-2. 木造部	【東面】木製枠	II	基準 3
	4-5. 金属部	【西面】アルミ製引違窓（透明ガラス入） アルミ製枠	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 1	III	基準 5
	5-b. 機械設備	湯沸器 1 換気扇 1	III	基準 5
		ステンレス製シンク 1	III	基準 5
	5-c. 防災設備	ガス感知器 1 熱感知器 1	III	基準 5

* その他部分であるため基準 3



【西面】




天井面




【東面】


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S1-2
現室名称	通路



1階



2階



3階



部 位	現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	P タイル貼 真鍮目地入 (階段とも)	III 基準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木 腰壁 見切縁：木製	II 基準 3
	2-3. 左官部	【北・東・西面】【隠蔽部】 プラスター塗	II 基準 3
	2-6. 塗装部	木部：薄緑色塗装	III 基準 3
	2-7. その他	【南面】化粧板間仕切壁 (アルミ縁ベニヤ板壁) 壁面吸音板	III 基準 5 III 基準 5
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗 (廻縁 梁型とも) 天井換気口 (レリーフ付) 2	II 基準 2
	3-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装	III 基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【東面】木製両開扉 (摺ガラス入*) 横軸回転欄間 (結霜ガラス入*) 木製枠 1 【西面】横軸回転欄間痕跡 木製枠 1	II 基準 2 II 基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 1 照明台座 1	III 基準 5 II 基準 2
6. その他	6-7. その他	【西面】木製カーテンボックス	II 基準 3

* 摺ガラス、結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査



【東面】



【西面】




天井面




【西面】横軸回転欄間痕跡


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S1-3
現室名称	室 2



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	P タイル貼 (階段とも)	III	基準 5
		【隠蔽部】P タイル貼 (真鍮目地入) (S1-2 と同仕様)	II	基準 4
2. 壁面	2-2. 木造部	【隠蔽部】幅木 腰壁 見切縁: 木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	【隠蔽部】プaster塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	木部: 茶色塗装	II	基準 3
	2-7. その他	ボード ビニルクロス ビニル幅木	III	基準 5
		壁面吸音板	III	基準 5
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗 (廻縁・梁型とも) 天井換気口 (レリーフ付) 2	II	基準 2
	3-6. 塗装部	プaster面: 白色塗装	III	基準 3
4. 建具	4-5. 金属部	【東面】アルミ製片開扉 嵌殺欄間 (型板ガラス入) アルミ製枠 1	II	基準 4
		【西面】アルミ製引違窓 引違欄間 (型板ガラス入) アルミ製枠 1	II	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 6	III	基準 5
	5-b. 機械設備	天井付空調機 1 換気扇 2	III	基準 5
6. その他	6-7. その他	【西面】ロールスクリーン	III	基準 5



【東面】



【南面】




【南 - 西面】




床面 (入口階段部)


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S1-4
現室名称	室 1



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	P タイル貼	III	基準 5
		【隠蔽部】要調査	II	-
2. 壁面	2-2. 木造部	【隠蔽部】一部腰壁：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	【隠蔽部】一部ラフウォール	II	基準 3
	2-7. その他	ボードの上にビニルクロス ビニル幅木	III	基準 5
		【隠蔽部】壁面吸音板	III	基準 5
3. 天井	3-7. その他	吸音板	III	基準 5
		【隠蔽部】要調査	II	-
4. 建具	4-2. 木造部	木製窓額縁	II	基準 4
	4-5. 金属部	【東面】アルミ製親子扉 嵌殺欄間（型板ガラス入）1	III	基準 4
		【東面】アルミ製片開扉 嵌殺欄間（型板ガラス入）1	III	基準 4
		【北面】アルミ縁引戸 嵌殺欄間（型板ガラス入）1	III	基準 4
		【西面】アルミ製引違窓 引違欄間（型板ガラス入）3	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 8 + 2 蛍光灯（壁付）1 分電盤 1	III	基準 5
	5-b. 機械設備	天井付空調機 1 床置空調機 1 天井換気扇 1	III	基準 5
	5-c. 防災設備	防犯設備 1 防犯設備 1 キーボックス 1	III	基準 5



【東面】



【西面】




【南面】




【北面】


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S1-5
現室名称	応接室



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	絨毯（敷詰）	III	基準 5
		【隠蔽部】要調査	II	-
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木 腰壁 見切縁：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	小壁：プラスター塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装	III	基準 3
	2-7. その他	クロス貼	II	基準 2
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗（廻縁・梁型とも）	II	基準 2
	3-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装	III	基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】木製両開扉（摺ガラス入） 横軸回転欄間（結霜ガラス入*） 木製枠 1	II	基準 2
		【西面】木製片開扉（結霜ガラス入*） 横軸回転欄間（結霜ガラス入*） 木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部	【南面】スチール製両開窓 横軸回転欄間（透明ガラス入） 木製枠 2	II	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 6	III	基準 5
	5-b. 機械設備	床置きパッケージ型空調機 1 換気扇 1 配管	III	基準 5
6. その他	6-7. その他	【南面】木製カーテンボックス カーテン（厚地 レース） 2	II/III	基準 3
		タッセル掛金具 ロールスクリーン引紐掛金具	II	基準 3

* 結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査



【西 - 北面】



【南 - 西面】




【東 - 南面】




タッセル掛金具 引紐掛金具


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S1-6
現室名称	清掃員休憩室



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-2. 木造部	合板	III	基準 5
	1-7. その他	P タイル貼 一部発泡スチロール タイルカーペット	III	基準 5
2. 壁面	2-3. 左官部	プラスター塗 (幅木とも) ***	II	基準 4
	2-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装 (天井とも)	III	基準 5
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗 **	II	基準 4
4. 建具	4-2. 木造部	【東面】木製両開扉 (結霜ガラス入 *) 木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部	【南面】スチール製横滑出窓 (透明ガラス入) 木製枠 1	II	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	照明台座 1	II	基準 3
		蛍光灯 1	III	基準 5
	5-b. 機械設備	壁付空調機 1	III	基準 5
	5-c. 防災設備	熱感知器 1	III	基準 5

* 結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査 ** その他部分であるため基準 4 *** 改変等の変更や付加を考慮し基準 4




【南面】



入口




天井面

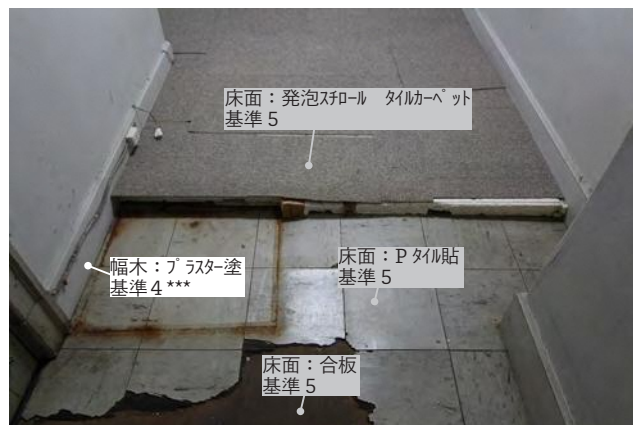


床面


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S1-7
現室名称	化粧室



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-1. 煉瓦部	モザイクタイル貼	II	基準 5
	1-3. 左官部	上り框：人造石研出仕上	II	基準 5
2. 壁面	2-1. 煉瓦部	腰壁：白色タイル貼（笠木タイル付）	II	基準 5
	2-3. 左官部	プラスター塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装（天井とも）	III	基準 5
3. 天井	3-2. 木造部	一部ベニヤ板目透張	III	基準 5
	3-3. 左官部	プラスター塗（廻縁とも）**	II	基準 3
	3-6. 塗装部	木部：水色塗装	III	基準 5
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】木製片開扉（モールガラス入*） 木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部	【南面】スチール製両開窓 横軸回転欄間（摺ガラス入） 木製枠 1	II	基準 3
		【南面】アルミ製引違窓 欄間 1 【東面】アルミ製引違窓 引違欄間 1	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 1 シーリングライト 1	III	基準 5
	5-b. 機械設備	洗面器 2 SK 1 小便器 3 洋式便器 1 和式便器 1 手洗器（当初） 1	II	基準 2
6. その他	6-2. 石造部	トイレパーティション 衝立：大理石（ブラケット金具付） 1	II	基準 5
	6-7. その他	天井換気口	II	基準 4

* モールガラスは基準 1、金物類は個別要調査

** その他部分であるため基準 3



【南面】



【北面】






【北 - 東面】



【南面】

建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S1-8
現室名称	通用口



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-1. 煉瓦部	周縁部：タイル敷	II	基準 2
	1-3. 左官部	中央部：人造石研出仕上（モザイクタイル模様入）	II	基準 2
		上り框：人造石研出仕上	II	基準 2
2. 壁面	2-1. 煉瓦部	幅木：タイル貼	II	基準 2
	2-2. 木造部	受付カウンター：木製（メラミン化粧付） 1	III	基準 5
	2-3. 左官部	プラスター塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装（天井とも）	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗（廻縁・梁型とも） 天井換気口（レリーフ付） 4	II	基準 2
4. 建具	4-2. 木造部	【西面】木製両開扉戸（石目型板ガラス入*） 横軸回転欄間（結霜ガラス入*） 木製枠 1	II	基準 2
		【北面】受付窓：木製引掛窓付（透明ガラス入） 1	III	基準 5
	4-5. 金属部	【東面】アルミ製両開扉（網目型板ガラス入） 1	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	照明台座 1	II	基準 2
		白熱電球 1 非常用照明 1	III	基準 5
	5-b. 機械設備	シャッターボックス	III	基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 1	III	基準 5

* 石目型板ガラス、結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査



【西 - 北面】



【北 - 東面】




天井面




床面


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S1-9
現室名称	守衛室



1階



2階



3階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	長尺塩ビシート	III	基準 5
		上り座敷：畳敷（3畳） 一部板敷	III	基準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	造付家具：木製押入家具	III	基準 5
	2-3. 左官部	プaster塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プaster面：白色塗装（天井とも）	III	基準 3
		木部：茶色塗装	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗（廻縁・梁型とも） 天井換気口（レリーフ付）4 **	II	基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【西面】木製片開扉 横軸回転欄間（結霜ガラス＊・摺ガラス入） 木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部	【東面】アルミ製引違窓 嵌殺欄間（型板ガラス入） 木製枠 1	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	ペンダント蛍光灯 1	III	基準 5
	5-b. 機械設備	壁付空調機 1	III	基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 1 キーボックス 1	III	基準 5

* 結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査 ** その他部分であるため基準 3



【南 - 西面】



【東面】






天井面



床面

建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S1-10
現室名称	電話交換室



部 位	現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	合板上に P タイル貼	III 基準 5
2. 壁面	2-3. 左官部	プラスター塗	II 基準 3
	2-2. 木造部	幅木：木製	II 基準 3
	2-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装（天井とも）	III 基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗（廻縁・梁型とも）	II 基準 2
		天井換気口（レリーフ付）4	II 基準 2
4. 建具	4-2. 木造部	【西面】木製片開扉 横軸回転欄間（摺ガラス・結霜ガラス入*） 木製枠 1	II 基準 2
	4-5. 金属部	【東面】アルミ製引違窓 嵌殺欄間（型板ガラス） 木製枠 1	III 基準 4
5. 設備		照明台座 1	II 基準 3
	5-a. 電気設備	木製家具（弱電盤） 1	II 基準 5
		蛍光灯 1 スチール製端子盤 1	III 基準 5
	5-b. 機械設備	床置きパッケージ型空調機 1 配管	III 基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 1 非常火災通報装置 1	III 基準 5

* 結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査



【南 - 西面】



【東面】






天井面



壁面塗装下のステンシル装飾痕跡（要調査）

建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S1-11
現室名称	物置



部 位	現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部 モルタル（鏝仕上）	II	基準 5
2. 壁面	2-3. 左官部 プaster塗 幅木：モルタル	II	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部 木摺漆喰上にプaster塗 *	II	基準 4
4. 建具	4-2. 木造部 【西面】木製片開扉（透明ガラス入） 木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部 【東面】スチール製両開窓（摺ガラス入） 木製枠 1	II	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備 蛍光灯 1 高圧受電盤 1 電気ボックス 1 配線	III	基準 5
	5-c. 防災設備 煙感知器 1	III	基準 5

* その他部分であるため基準4



【西面】



【東面】




天井面




床面


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S1-12
現室名称	(名称なし)



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	人造石研出仕上	II	基準 2
	1-4. 石造部	沓摺：花崗岩（北棟）	I	基準 1
2. 壁面	2-1. 煉瓦部	化粧煉瓦貼（北棟）	I	基準 1
	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プラスター塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装	III	基準 3
		木部：茶色塗装	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗（廻縁・梁型とも）	II	基準 2
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】木製枠 1 欄間（ガラス入）1（北棟）	I	基準 2
	4-5. 金属部	【東面】アルミ製片開扉 木製枠 1	III	基準 5
		【南面】アルミ製袖壁付片開扉 嵌殺欄間（ガラス入）1	III	基準 5
5. 設備	5-b. 機械設備	シャッターボックス ハンドルボックス 1	II	基準 3



【西面】



【東面】






天井面



床面

建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S1-13
現室名称	廊下



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	人造石研出仕上	II	基準 2
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プラスター塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	木部：黒色塗装	III	基準 3
		プラスター面：白色塗装（天井とも）	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗（廻縁・梁型とも）	II	基準 2
4. 建具	4-2. 木造部	【南面】木製両開扉（透明ガラス入） 木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部	【東面】スチール製両開窓 横軸回転欄間（透明ガラス入） 木製枠 2	II	基準 3
		【南面】金庫扉 1	II	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 1 避難口誘導灯 1	III	基準 5
	5-c. 防災設備	消火栓 火災報知器 監視カメラ 非常用照明 1	III	基準 5




【北面】



【南面】




【南面】

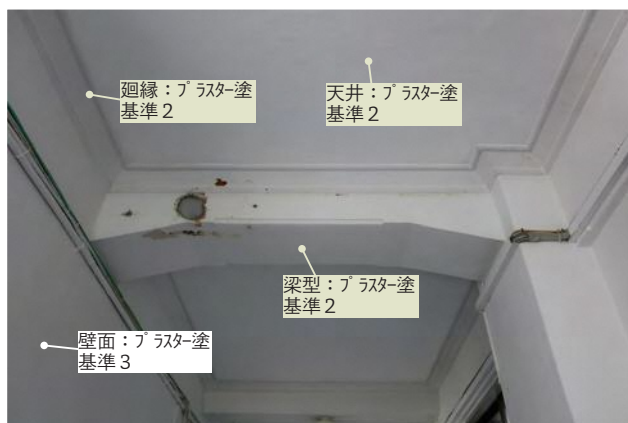


天井面


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S1-14
現室名称	廊下



1 階



2 階



3 階




部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	人造石研出仕上	II	基準 2
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プaster塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	木部：黒色塗装	III	基準 3
		プaster面：白色塗装（天井とも）	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗（廻縁・梁型とも）	II	基準 2
4. 建具	4-5. 金属部	【北面】アルミ製引違窓 引違欄間（透明ガラス入） 木製枠 4	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 1	III	基準 5
	5-c. 防災設備	非常用照明 1	III	基準 5



【東面】



【西面】

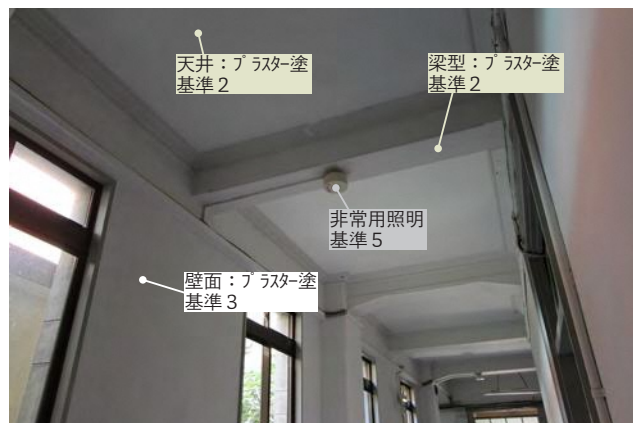


天井面




床面


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S1-15
現室名称	廊下



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	人造石研出仕上	II	基準 2
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プaster塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	木部：黒色塗装	III	基準 3
		プaster面：白色塗装（天井とも）	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗（廻縁・梁型とも）	II	基準 2
4. 建具	4-5. 金属部	【西面】アルミ製引違窓 引違欄間（透明ガラス入） 木製枠 2	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 1	III	基準 5
	5-b. 機械設備	シャッターボックス ハンドルボックス 1	III	基準 2
	5-c. 防災設備	避難口誘導灯 2 煙感知器 1	III	基準 5



【北面】



【南面】






【北面】



【東面】

建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S1-16
現室名称	階段 (1 → 2)



1 階

2 階

3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	人造石研出仕上	II	基準 2
	1-5. 金属部	ノンスリップ金物 (ゴム付)	III	基準 4
	1-7. その他	踏面 蹴上: 長尺塩ビシート	II	基準 4
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木: 木製	II	基準 3
		1 階親柱擬宝珠 親柱 手摺 手摺子: 木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プaster塗	II	基準 3
	2-4. 石造部	1 階親柱 (擬宝珠を除く)	II	基準 2
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗 (廻縁・梁型とも)	II	基準 2
4. 建具	4-5. 金属部	【南面】スチール製両開窓 (透明ガラス入) 1	II	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	ブラケット照明 (グローブ付) 1	II	基準 2
		蛍光灯 1	III	基準 5
	5-b. 機械設備	配管	III	基準 5



【南面】



【南面】



【南面】



ブラケット照明 (グローブ付)


1階

2階


3階




建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S2-1
現室名称	頭取室



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	絨毯（敷詰）	III	基準 5
		【隠蔽部】要調査	II	-
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製（南面のみ後補のため基準 4）	II	基準 3
	2-6. 塗装部	木部：薄緑色塗装	III	基準 3
	2-7. その他	クロス貼	III	基準 5
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗（廻縁・梁型とも）**	II	基準 3
	3-6. 塗装部	プaster面：白色塗装	III	基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【東面】木製片開扉（型板ガラス入） 横軸回転欄間（結霜ガラス入*） 木製枠 1	II	基準 2
		【南面】木製片開扉 横軸回転欄間（透明ガラス入） 木製枠 1（後補のため基準 4）	II	基準 4
	4-5. 金属部	【西面】アルミ製引違窓 引違欄間（透明ガラス入） アルミ製枠 1	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	ペンダント照明 2	III	基準 5
	5-b. 機械設備	床置きパッケージ型空調機 1 天井付空調機 1 配管	III	基準 5
6. その他	6-7. その他	アルミ製カーテンボックス 1 カーテン（厚地＋レース） 1	III	基準 5

* 結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査

** その他部分であるため基準 3



【東 - 南面】



【西 - 北面】




天井面




床面


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S2-2
現室名称	総務室



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	【隠蔽部】リグノイド塗	II	基準 3
	1-7. その他	P タイル貼	III	基準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製（北面のみ後補のため基準 4）	II	基準 3
	2-3. 左官部	プラスター塗（独立柱とも）	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プラスター面：白色の上に茶鼠色塗装（天井とも） 木部：茶鼠色塗装	III	基準 5
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗（廻縁・梁型とも）**	II	基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【東面】木製片開扉 横軸回転欄間（結霜ガラス入*） 木製枠 1 【東面】木製両開扉 横軸回転欄間（結霜ガラス入*） 木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部	【西面】アルミ製引違窓 引違欄間（透明ガラス入） アルミ製枠 3	III	基準 4
	5-a. 電気設備	蛍光灯 10	III	基準 5
5. 設備	5-b. 機械設備	床置きパッケージ型空調機 2 壁付空調機 1 配管	III	基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 1	III	基準 5
6. その他	6-7. その他	アルミ製カーテンボックス 3 カーテン（レース） 3	III	基準 5

* 結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査

** その他部分であるため基準 3



【東面】



【南面】




【西 - 北面】




床面


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S2-3
現室名称	応接室



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	絨毯（敷詰）	III	基準 5
		【隠蔽部】要調査	II	-
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プラスター塗（柱型とも）	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装（天井とも）	III	基準 3
		木部：薄緑色塗装	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗（廻縁・梁型とも）**	II	基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】木製両開扉 横軸回転欄間（結霜ガラス入*） 木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部	【南面】スチール製両開窓 横軸回転欄間（透明ガラス入） 木製枠 2	II	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 1	III	基準 5
	5-b. 機械設備	床置きパッケージ型空調機 1 配管	III	基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 1	III	基準 5
6. その他	6-7. その他	木製カーテンボックス 2 カーテン（厚地 レース） 2	II	基準 5

* 結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査

** その他部分であるため基準 3




【北 - 東面】



【東 - 南面】




【西面】

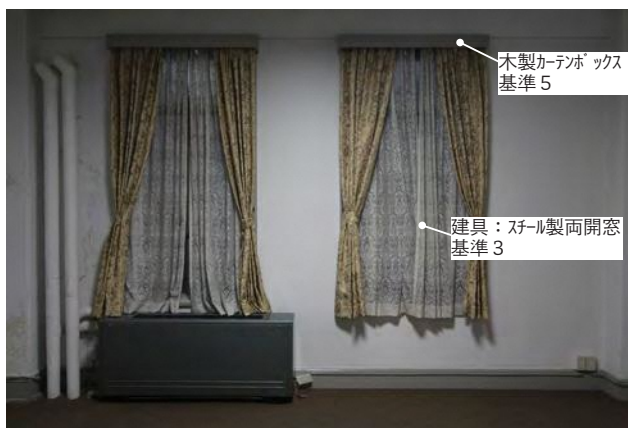


【南面】


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S2-4
現室名称	便所



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-1. 煉瓦部	モザイクタイル貼	II	基準 5
	1-5. 金属部	排水溝目皿 1	II	基準 3
2. 壁面	2-1. 煉瓦部	腰壁：白色タイル貼	II	基準 3
	2-3. 左官部	プラスター塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装（天井とも）	II	基準 3
	2-7. その他	間仕切壁（ガラス入） トイレパーティション	III	基準 5
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗（廻縁・梁型とも）	II	基準 2
	3-5. 金属部	天井換気口：金属製	II	基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】木製片開扉（石目型板ガラス入*）	II	基準 2
	4-5. 金属部	【南面】スチール製両開窓 横軸回転欄間（透明ガラス入） 2	II	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	天井照明（グローブ付）	II	基準 2
		蛍光灯	III	基準 5
	5-d. その他	ガラス製棚 1 洗面器（痰吐付） 1 手洗器 1	II	基準 2
		小便器（昭和 37-44 年製）	III	基準 5
		鏡 1 タオル掛 1 大便器	III	基準 5


* 石目型板ガラスは基準 1、金物類は個別要調査



【西 - 北面】



【南面】

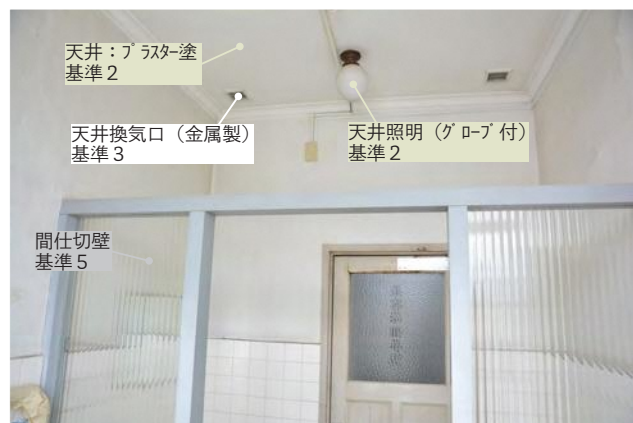

天井面




手洗器




洗面器（痰吐付）


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S2-5
現室名称	コピー室



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	【隠蔽部】リグノイド塗	II	基準 3
	1-7. その他	P タイル貼	III	基準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プaster塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プaster面：白色の上に茶鼠色塗装（天井とも） 木部：薄緑色塗装	III	基準 5 基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗（廻縁・梁型とも）**	II	基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【西面】木製片開扉 横軸回転欄間（結霜ガラス入 *） 木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部	【東面】アルミ製引違窓 引違欄間（透明ガラス入） 木製枠 2	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 5 分電盤 2	III	基準 5
	5-b. 機械設備	床置きパッケージ型空調機 1 壁付空調機 1 光アクセス交換装置 1	III	基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 1 配管	III	基準 5
6. その他	6-7. その他	カーテン（厚地）	III	基準 5

* 結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査

** その他部分であるため基準 3



【西 - 北面】



【北 - 東面】




【東 - 南面】




【南 - 西面】


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S2-6
現室名称	資金証券部



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	【隠蔽部】リグノイド塗	II	基準 3
	1-7. その他	P タイル貼	III	基準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プaster塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プaster面：白色の上に茶鼠色塗装（天井とも）	III	基準 5
		木部：薄緑色塗装	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗（廻縁・梁型とも）**	II	基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【南面】木製両開扉（結霜ガラス入*）横軸回転欄間（摺ガラス入）木製枠 1	II	基準 2
		【北面】木製片開扉（結霜ガラス入*）横軸回転欄間（摺ガラス入）木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部	【西・東面】アルミ製引違窓 引違欄間（透明ガラス入）木製枠 4	II	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 10	III	基準 5
	5-b. 機械設備	床置きパッケージ型空調機 2 換気扇 配管	III	基準 5
6. その他	6-7. その他	【西面】木製カーテンボックス 2 【西・東面】カーテン（厚地） 4	III	基準 5

* 結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査

** その他部分であるため基準 3



【南面】



【北面】




【西面】




【東面】


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S2-7
現室名称	(名称なし)



1階



2階



3階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	リグノイド塗（一部ベニヤ板張部分は基準5）	II	基準 3
	1-7. その他	【階段】モルタル上に絨毯（筋引） 絨毯押 ノンスリップ金物	II	基準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プaster塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プaster面：白色塗装（天井とも） 木部：茶色塗装	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗（廻縁とも）*	II	基準 3
	3-7. その他	吸音板	III	基準 5
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】木製上下窓（透明ガラス入） 窓台：石製 窓枠：擬石塗（北棟）	I	基準 2
	4-5. 金属部	【北面】シャッタースラット；スチール製（北棟）	I	基準 2
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 1	II	基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 1	III	基準 5
6. その他	6-7. その他	カーテンレール 1	III	基準 5

* その他部分であるため基準3




【西面】




【北 - 東面】



天井面

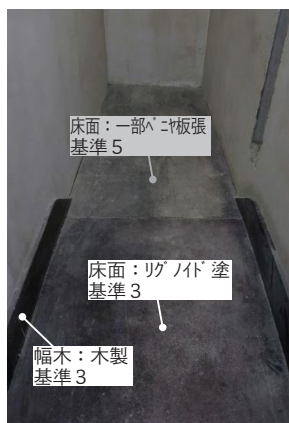


床面

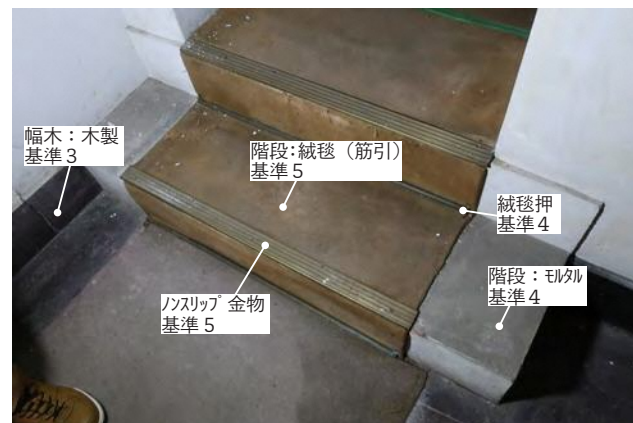


床面（階段）


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S2-8
現室名称	廊下



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	長尺塩ビシート	III	基準 5
		【階段】モルタル上に P タイル貼 ノンスリップ金物（ゴム付）	II	基準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プaster塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	木部：茶色塗装 黒色塗装	III	基準 3
		プaster面：白色塗装（天井とも）	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗（廻縁・梁型とも）	II	基準 2
4. 建具	4-5. 金属部	【東面】アルミ製引違窓 引違欄間（透明ガラス入） 木製枠 2	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	ペンダント照明（グローブ付） 1	II	基準 2
		分電盤 1	III	基準 5
	5-b. 機械設備	シャッターボックス シャッター	III	基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 1 火災報知器 2 避難口誘導灯 1 消火栓ボックス 1	III	基準 5



【北面】



【南面】




天井面




床面（階段）


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S2-9
現室名称	廊下



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	長尺塩ビシート	III	基準 5
		【隠蔽部】要調査	II	-
2. 壁面	2-3. 左官部	プaster塗	II	基準 3
	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
	2-6. 塗装部	木部：黒色塗装	III	基準 3
		プaster面：白色塗装	III	基準 3
3. 天井	2-3. 左官部	プaster塗（廻縁・梁型とも）	II	基準 2
4. 建具	4-5. 金属部	【北面】アルミ製引違窓 横軸回転欄間（透明ガラス入）木製枠 4	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	ペンダント照明（グローブ付） 1	II	基準 2
		電気ボックス 1	III	基準 5
	5-c. 防災設備	避難口誘導灯 1	III	基準 5




【西面】



【東面】




【北 - 東面】

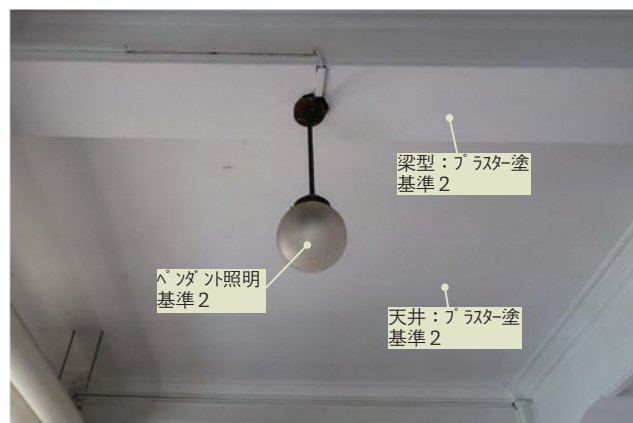


ペンダント照明（グローブ付）


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S2-10
現室名称	階段 (2 → 3)



1階



2階



3階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	人造石研出仕上	II	基準 2
	1-5. 金属部	真鍮製ノンスリップ金物 (ゴム付)	III	基準 4
	1-7. その他	踏面 蹴上: 長尺塩ビシート	II	基準 4
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木: 木製	II	基準 3
		親柱 手摺 手摺子: 木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プaster塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	プaster面: 白色塗装 (天井とも)	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗 (廻縁・梁型とも)	II	基準 2
4. 建具	4-5. 金属部	【南面】スチール製両開窓 横軸回転欄間 (透明ガラス入) 木製枠 1	II	基準 3
		【南面】スチール製両開窓 (透明ガラス入) 1	II	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	ブラケット照明 (グローブ付) 1	II	基準 2
		蛍光灯 2	III	基準 5
	5-b. 機械設備	配管	III	基準 5



【北面】




【東面】




【南面】


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S3-1
現室名称	営業推進部



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	長尺塩ビシート	III	基準 5
		【隠蔽部】要調査	II	-
2. 壁面	2-2. 木造部	【隠蔽部】見切縁 幅木：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	【隠蔽部】繊維塗	II	基準 3
	2-7. その他	ボード上にビニルクロス ビニル幅木	III	基準 5
3. 天井	3-6. 塗装部	【隠蔽部】コルク吹付塗（梁型・廻縁とも）**	II	基準 3
	3-7. その他	吸音板	III	基準 5
4. 建具	4-2. 木造部	【東面】木製両開扉（摺ガラス入）・横軸回転欄間（結霜ガラス入*） 木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部	【東・西面】アルミ製引違窓・引違欄間（透明ガラス入） 木製枠 6	II	基準 4
		【南面】スチール製両開窓・横軸回転欄間（透明ガラス入） 木製枠 2	II	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 24	III	基準 5
	5-b. 機械設備	床置きパッケージ型空調機 3	III	基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 2	III	基準 5
6. その他	6-7. その他	後補補強材	III	基準 5
		カーテン ブラインド	III	基準 5

* 結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査

** その他部分であるため基準 3



【東 - 南面】



【東面】




天井面




床面


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S3-2
現室名称	書庫



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	モルタル（鏝仕上）	II	基準 5
2. 壁面	2-3. 左官部	プaster塗 幅木：モルタル（鏝仕上）	II	基準 3
	2-6. 塗装部	モルタル面：鼠色塗装	III	基準 5
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗（廻縁・梁型とも）*	II	基準 3
4. 建具	4-5. 金属部	【北面】両開金庫扉 木製枠	II	基準 2
		【南面】漆喰塗埋殺 鉄製枠	II	基準 3
5. 設備	5-a. 電気設備	照明台座痕跡 1	II	基準 4
		蛍光灯 2	III	基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 1	III	基準 5

* その他部分であるため基準 3




【北 - 東面】



【東 - 南面】




天井面

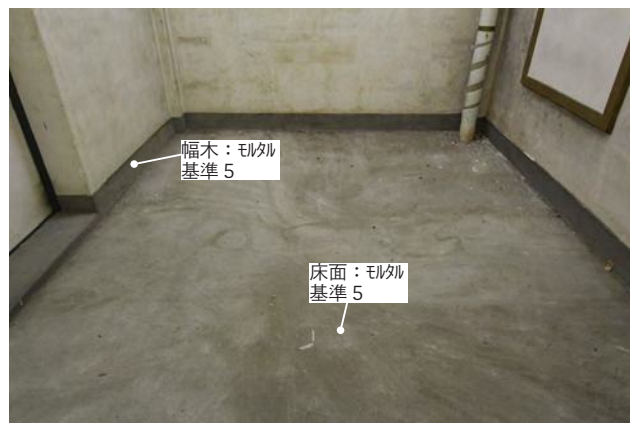


床面


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S3-3
現室名称	予備室



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-7. その他	P タイル貼	III	基準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木 見切縁：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プラスター塗	II	基準 3
		小壁：ラフウォール	II	基準 3
	2-6. 塗装部	木部：茶鼠色塗装	III	基準 3
		プラスター面：白色塗装	III	基準 3
		ラフウォール面：茶鼠色塗装（天井とも）	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	ラフウォール（廻縁・梁型とも）*	II	基準 3
4. 建具	4-2. 木造部	【北面】木製両開扉（型板ガラス入） 木製枠 1	II	基準 2
	4-5. 金属部	【東・南面】アルミ製引違窓 引違欄間（透明ガラス入） 木製枠 3	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯 3	III	基準 5
	5-b. 機械設備	壁付空調機 1 床置きパッケージ型空調機 1	III	基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器 1	III	基準 5
6. その他	6-7. その他	カーテン（厚地 レース）	III	基準 5

* その他部分であるため基準 3



【西面】



【東面】




天井面




床面


建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	S3-4
現室名称	総合企画室



1 階



2 階



3 階



部 位	現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	一部リグノイド	III 基準 3
	1-7. その他	長尺塩ビシート P タイル貼	III 基準 5
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木 見切縁：木製	III 基準 3
	2-3. 左官部	プaster塗 小壁：ラフウォール塗	II 基準 3
	2-6. 塗装部	プaster面：白色塗装	III 基準 3
		木部・ラフウォール面：茶鼠色塗装	III 基準 3
3. 天井	3-2. 木造部	テックス（木繊維板）張	III 基準 5
		天井換気口：木製4	II 基準 3
	3-6. 塗装部	【隠蔽部】コルク吹付塗 **	II 基準 3
		テックス面：茶鼠色塗装	III 基準 5
4. 建具	4-2. 木造部	【西面】木製両開扉（型板ガラス入）横軸回転欄間（結霜ガラス入*）木製枠1	II 基準 2
	4-5. 金属部	【東・西面】アルミ製引違窓 引違欄間（透明ガラス入）木製枠5	III 基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	蛍光灯8	III 基準 5
	5-b. 機械設備	床置きパッケージ型空調機3	III 基準 5
	5-c. 防災設備	煙感知器1	II/III 基準 5
6. その他	6-7. その他	【北面】木製カーテンボックス カーテン	II/III 基準 5

* 結霜ガラスは基準 1、金物類は個別要調査

** その他部分であるため基準 3



【南 - 西面】



【北 - 東面】




【東面】




天井面


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S3-5
現室名称	廊下



1 階



2 階



3 階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	リグノイド（コーティング仕上補修）	II	基準 3
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プaster塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	木部：黒色塗装	III	基準 3
		プaster面：白色塗装	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プaster塗（廻縁・梁型とも）	II	基準 2
	3-6. 塗装部	プaster面：白色塗装	III	基準 3
4. 建具	4-5. 金属部	【北面】アルミ製引違窓 引違欄間（透明ガラス入） 木製枠 4	III	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	ペンダント照明（グローブ付） 1	II	基準 2
		分電盤（新） 分電盤（旧） 配管	III	基準 5
	5-c. 防災設備	非常口誘導標識 消火栓ボックス 火災報知器	III	基準 5



【東面】



【西面】






【南面】



天井面

建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	S3-6
現室名称	階段 (3 → R)



1階

2階

3階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	一部人造石研出仕上	II	基準 2
	1-4. 金属部	ノンスリップ金物	II	基準 2
	1-7. その他	踏面 蹴上：P タイル貼	III	基準 4
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
		親柱 手摺 手摺子：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プラスター塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	幅木：黒色塗装	III	基準 3
		手摺 手摺子 親柱：茶色塗装	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗 (廻縁・梁型とも)	II	基準 2
	3-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装	III	基準 3
6. その他	6-5. 金属部	吊下金物 1	II	基準 2



【南面】




【西面】




天井面


建造物名称	南 棟
部分の概要	保 全
室番号	R-1
現室名称	物置



1階



2階



3階



部 位		現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	1-3. 左官部	モルタル（鏝仕上）	II	基準 4
		一部人造石研出仕上	II	基準 2
2. 壁面	2-2. 木造部	幅木：木製	II	基準 3
		手摺 手摺子 親柱：木製	II	基準 3
	2-3. 左官部	プラスター塗	II	基準 3
	2-6. 塗装部	幅木：黒色塗装	III	基準 3
		手摺 手摺子 親柱：茶色塗装	III	基準 3
3. 天井	3-3. 左官部	プラスター塗（廻縁・梁型とも）	II	基準 2
	3-6. 塗装部	プラスター面：白色塗装	III	基準 3
4. 建具	4-5. 金属部	【北面】アルミ製袖壁付片開扉（網入透明ガラス入）	III	基準 4
		【東・西面】スチール製両開窓（透明ガラス入）* 木製枠 2	II	基準 4
5. 設備	5-a. 電気設備	ペンダント照明（グローブなし） 1	II	基準 4
	5-d. その他	配管	III	基準 5
6. その他	6-3. 左官部	貯水槽台座：モルタル	II	基準 5

* 破損状態が著しいため基準 4



【東面】



【西面】






天井面



階段

建造物名称	南 棟
部分の概要	その他
室番号	(外部)
現室名称	屋上



部 位	現 状・摘 要	時代区分	基 準
1. 床面	陸屋根：シート防水	III	基準 5
	脱気筒：ステンレス製	III	基準 5
2. 壁面	パラペット立上り：シート防水	III	基準 5
	塔屋外壁：擬石塗	II	基準 2
5. 設備	避雷針 避雷導体 鉄塔 支線	III	基準 5
	給水タンク	III	基準 5
6. その他	パラペット笠木：ガルバリウム鋼板	III	基準 3
	丸環：鉄製	II	基準 3
	はしご：鉄製	II	基準 3
	テレビアンテナ	III	基準 5
	竖樋：塩ビ製	III	基準 4



【塔屋北 - 西面】



【塔屋東面】



パラペット・床面



避雷針